


Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: ∞


Vedvarende energi

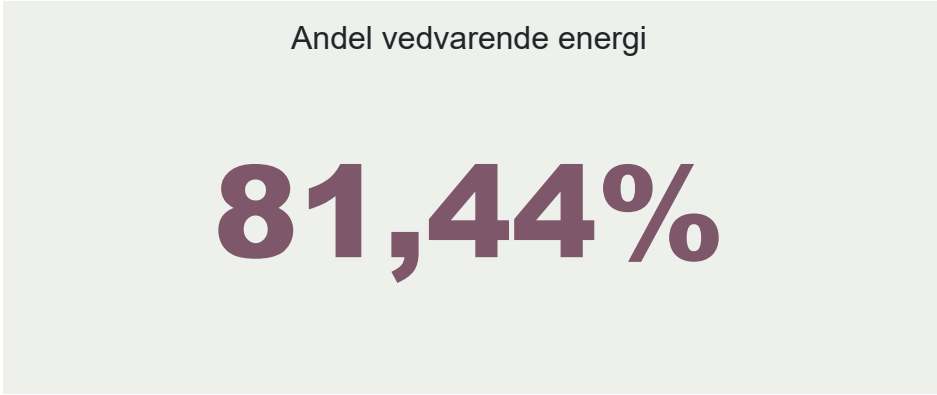

Rangering - CO₂ udledning

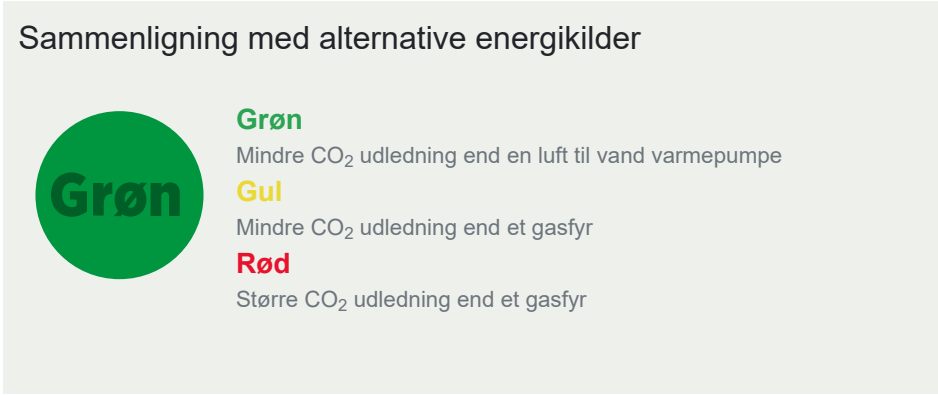

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

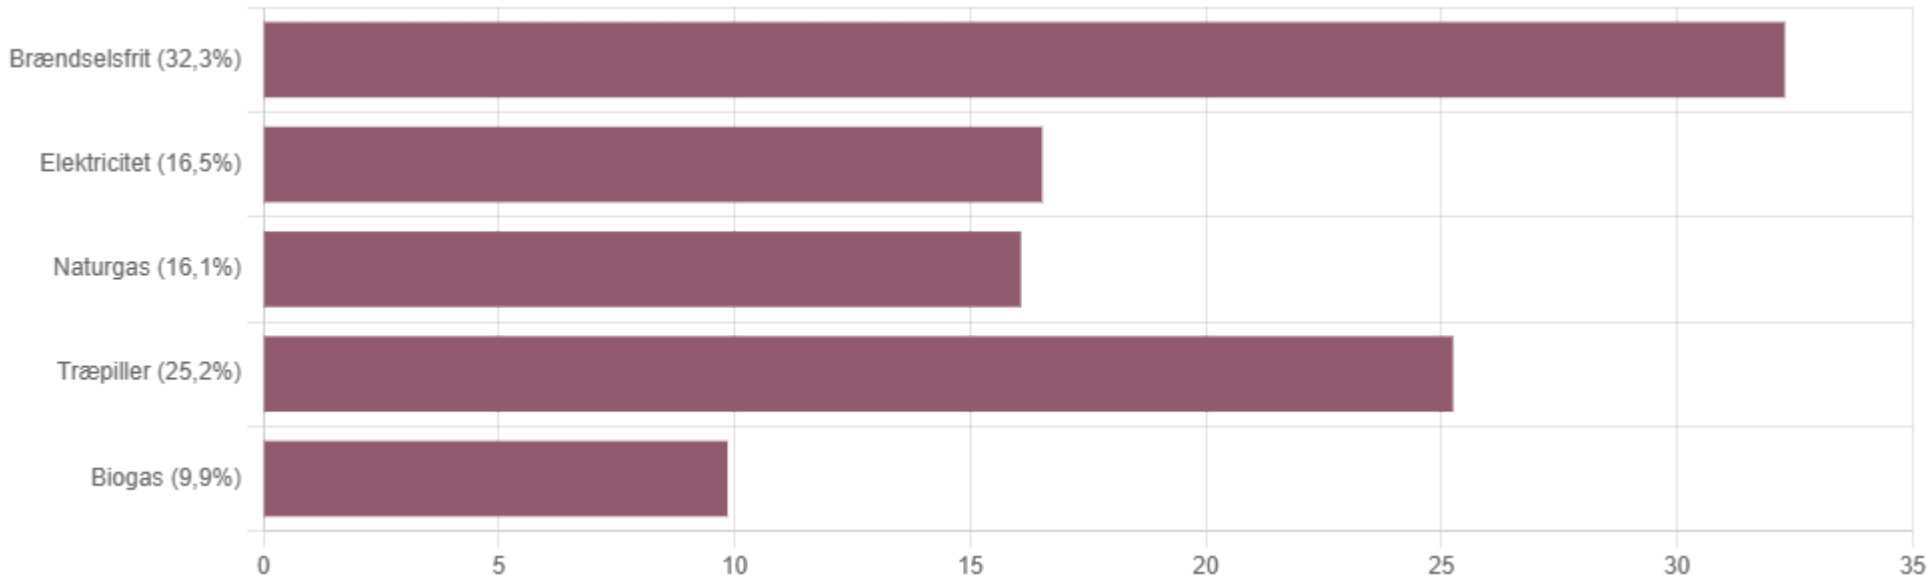

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,0	kg/GJ	0,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	0,0	kg/GJ	0,0	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk a.m.b.a.
CVR: 16374172
Lyngvej 16 | 9460 Brovst
+45 96 36 99 99 | ke.nedergaard@live.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.